

## BASSIN HOULLER LORRAIN

### Remontée de nappe


( Rapport E2018 / 034 DE - 18 LOR 22060  
Date du 27/04/2018 )

### Commune de ROSBRUCK

#### Secteurs à enjeux

Carte annexée au PAC de maîtrise de l'urbanisme  
du 13 novembre 2018





Le Préfet,

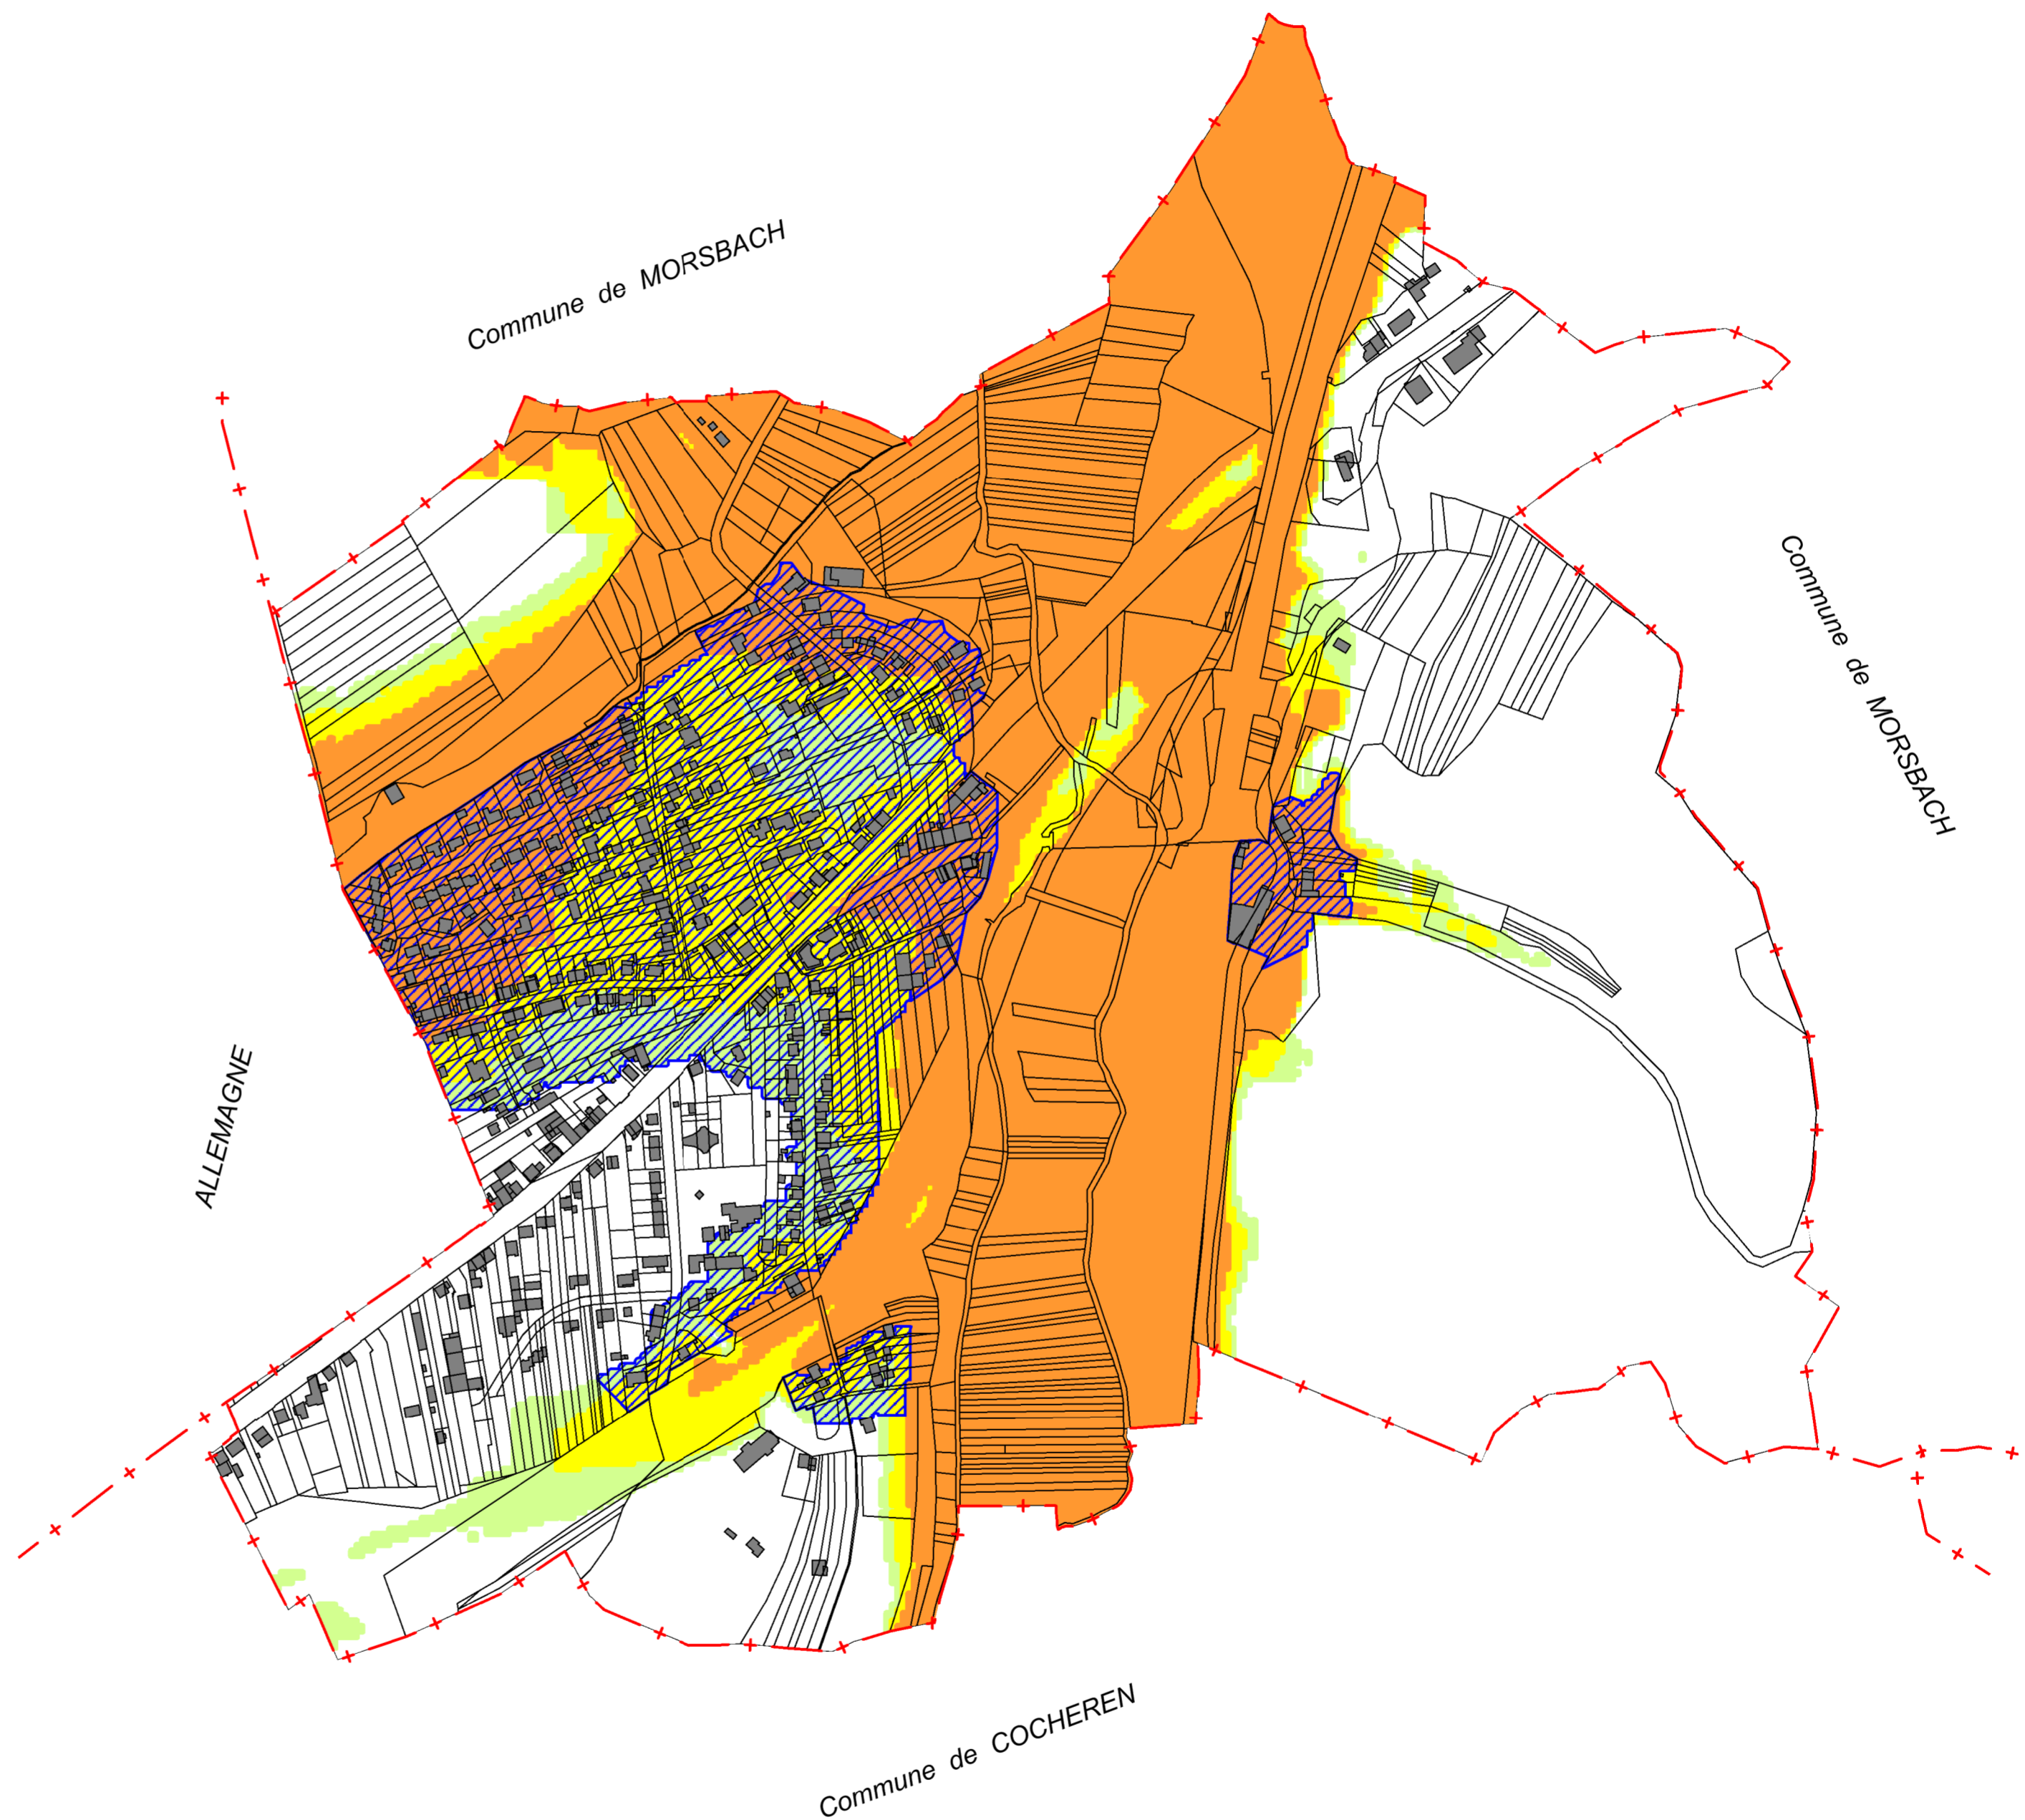


Didier MARTIN

### LEGENDE

#### Zones soumises à la remontée de nappe

-  Nappe affleurante (jusqu'à 0,5 m de profondeur)
-  Nappe sub-affleurante (de 0,5 à 3 m de profondeur)
-  Nappe plus profonde (de 3 à 5 m de profondeur)
-  Secteurs à enjeux



0 50 100 150 200 250m